


Инструкция по подключению

Три входных сигнала:

- 1. Ступенчатый импульсный сигнал PUL+, PUL-;
- 2. Сигнал направления DIR+, DIR-;
- 3. Включить сигнал EN+, EN-.

Соединение с Общим Анодом:


Подключите PUL +, DIR + и EN + к источнику питания системы управления. Если напряжение питания составляет + 5 В, то может быть прямое подключение. Если напряжение источника питания превышает +5 В, необходимо добавить токоограничивающий резистор R внешне чтобы гарантировать, что вывод контроллера может выдавать ток 3-15 мА для приведения в действие внутренней оптрона.

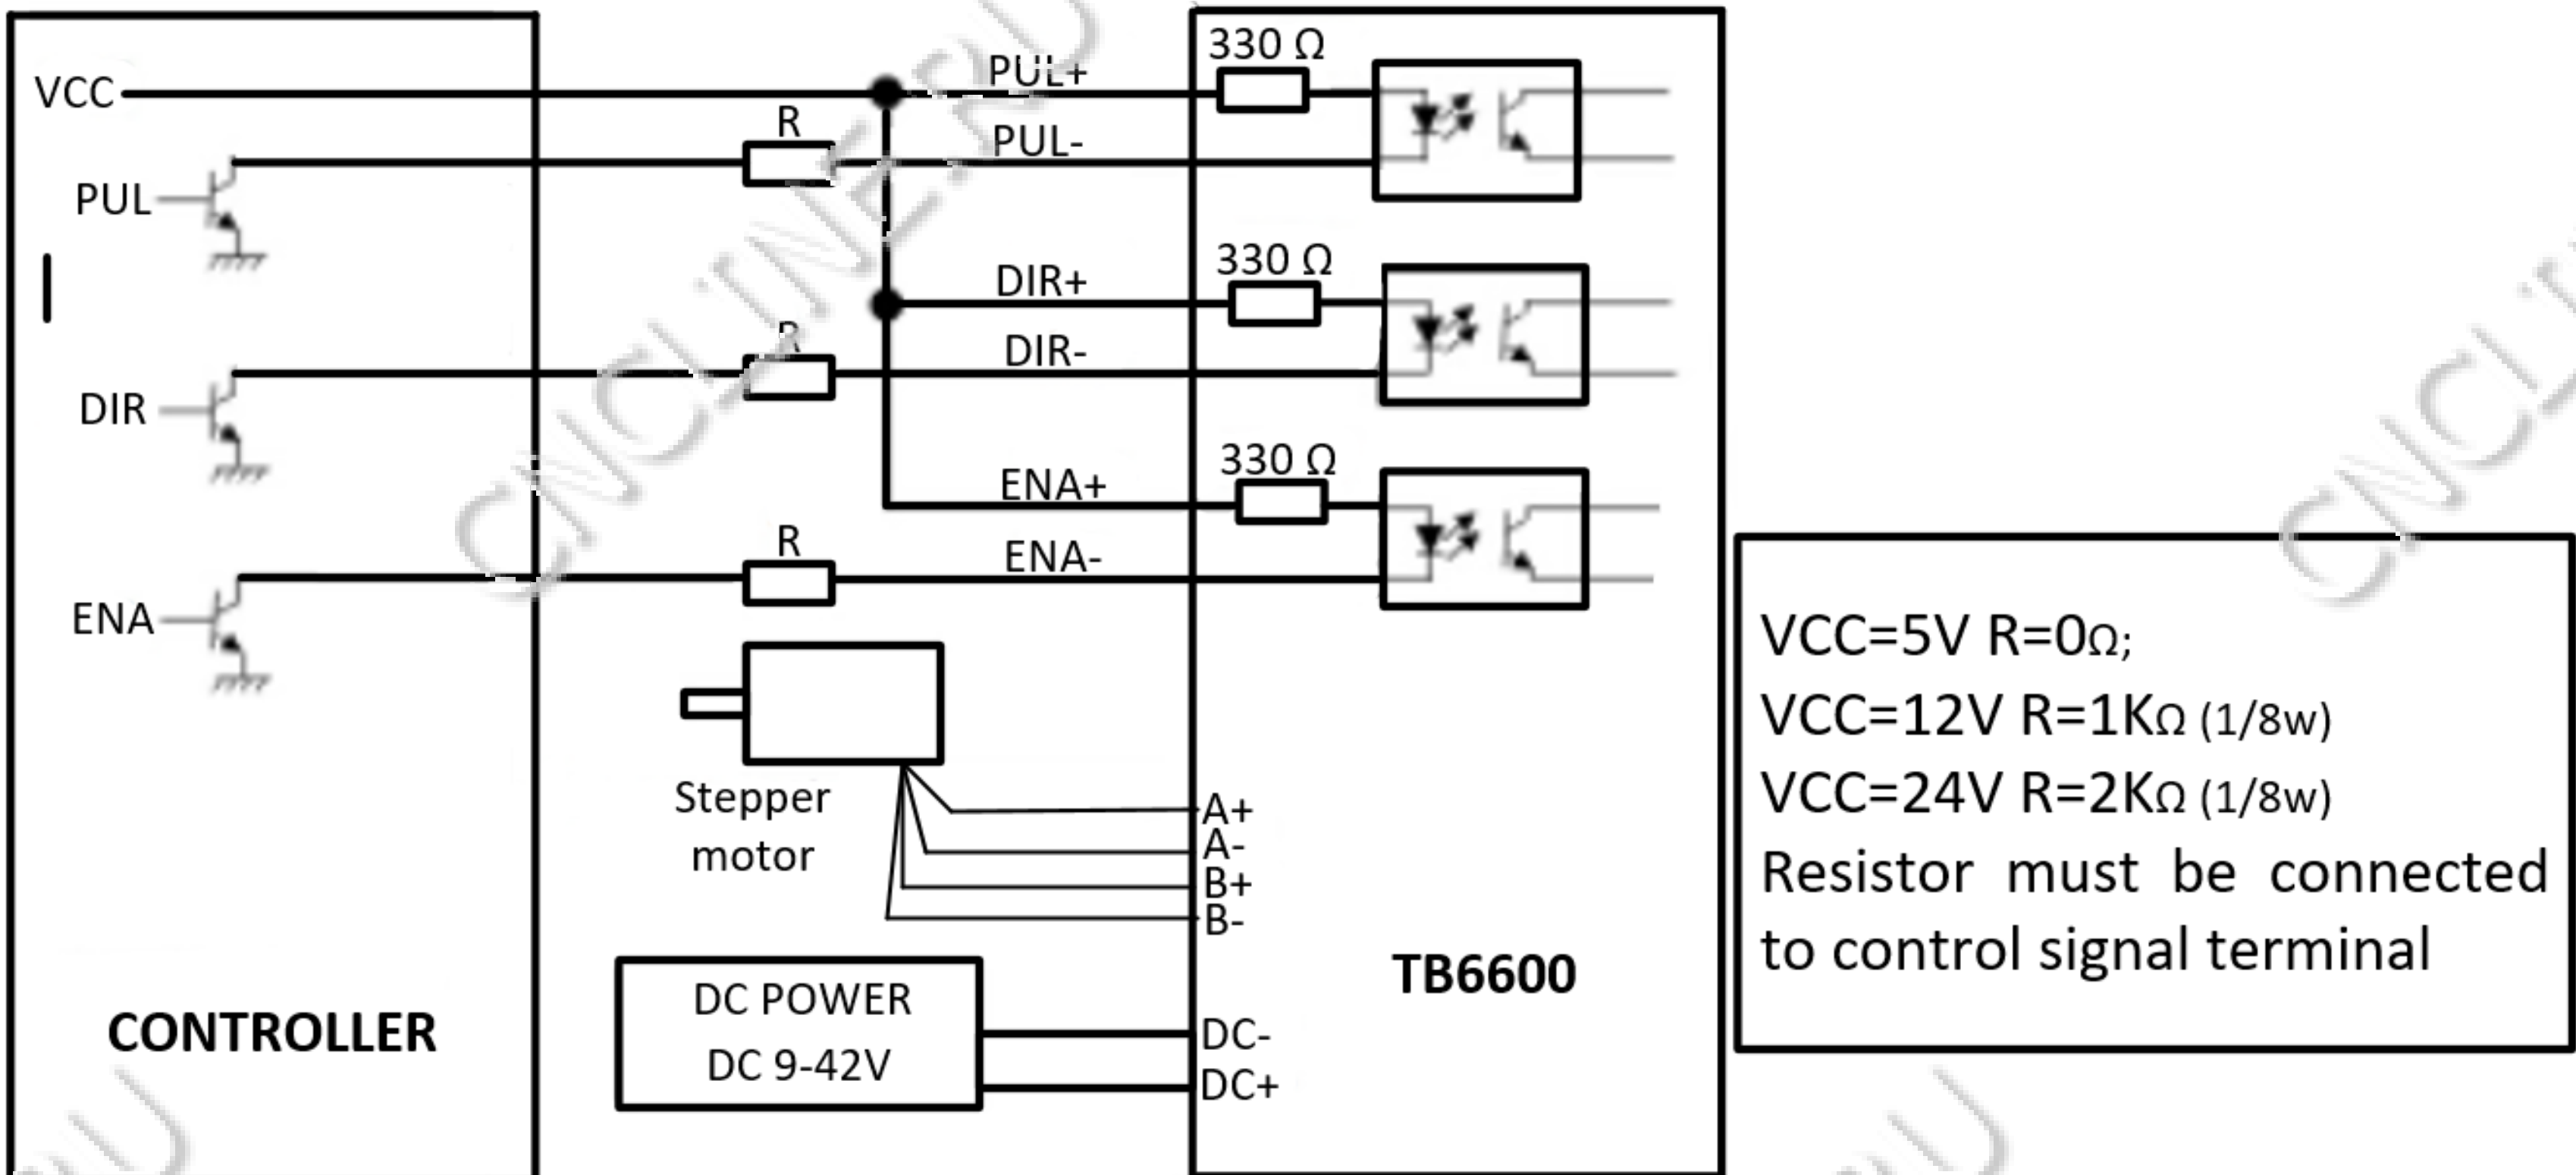

Импульсный сигнал подключается к PUL-, Сигнал направления подключается к DIR-, Сигнал подключения подключается к EN-.

Соединение с общим катодом:

Подключите PUL -, DIR - и EN - к клеммам заземления системы управления. Импульсный сигнал подключается к PUL+; сигнал направления подключается к DIR+; Сигнал включения подключается к EN+.

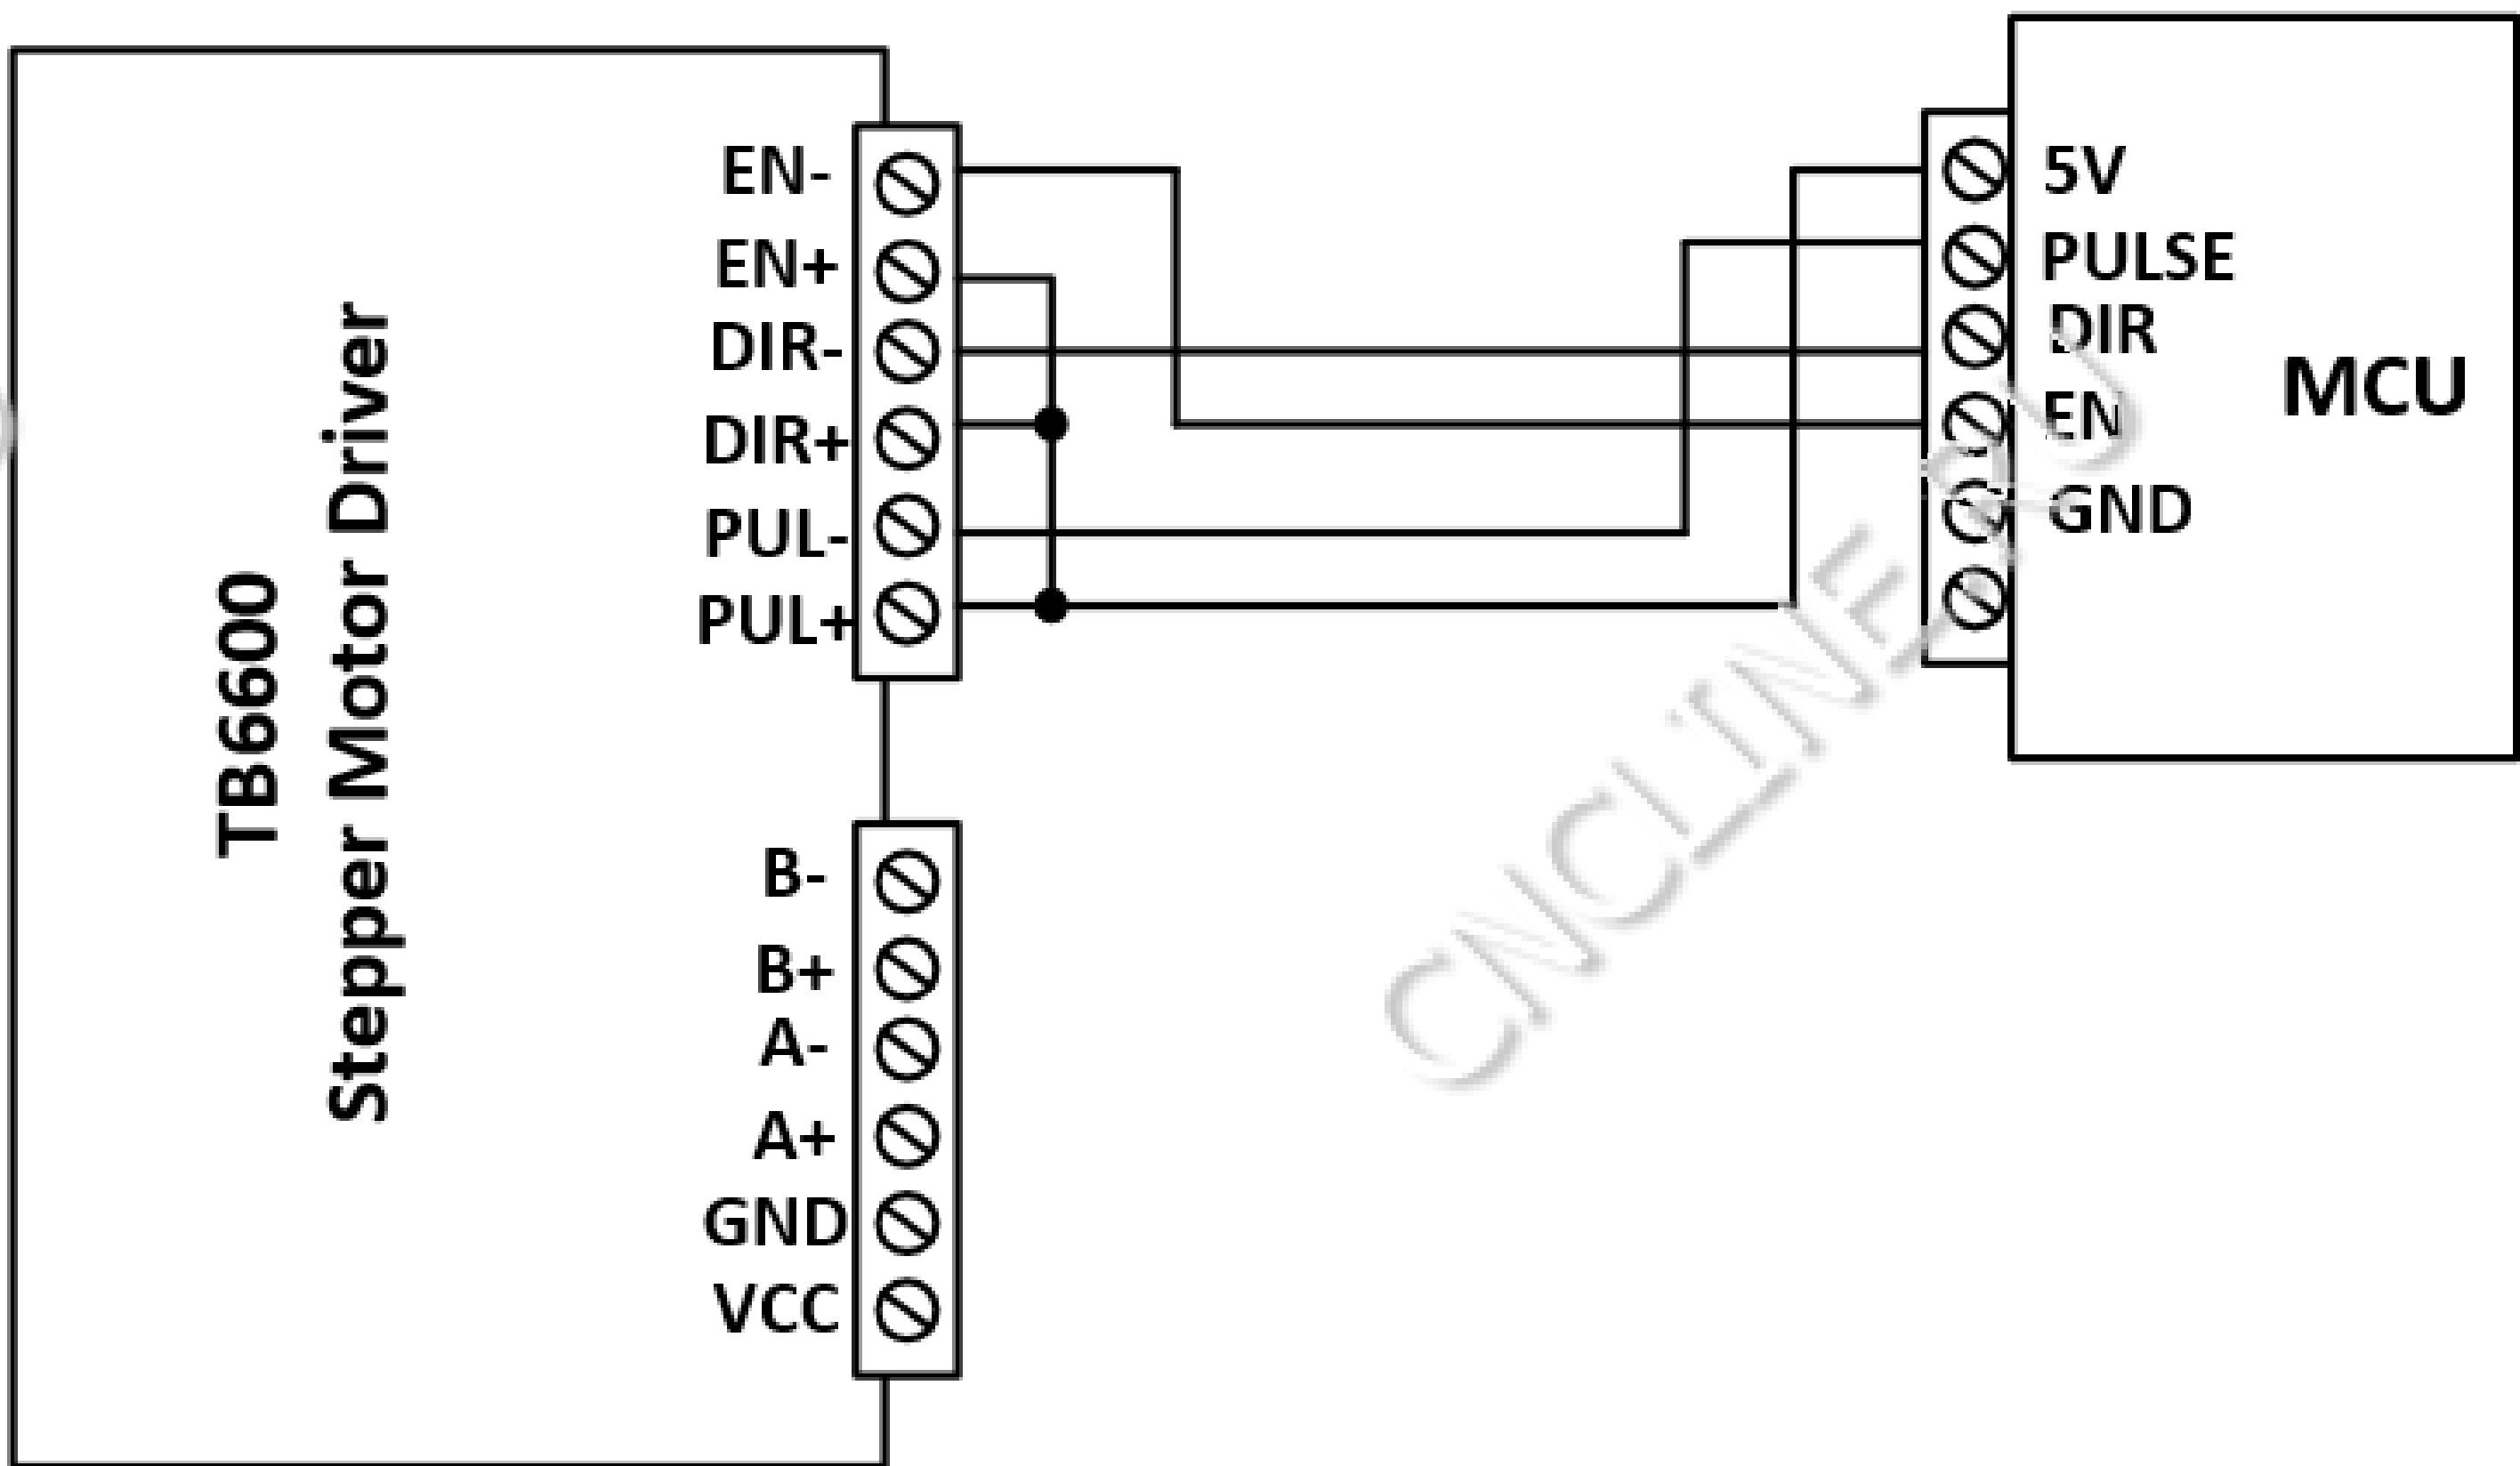

Подключение микроконтроллера

